



R1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

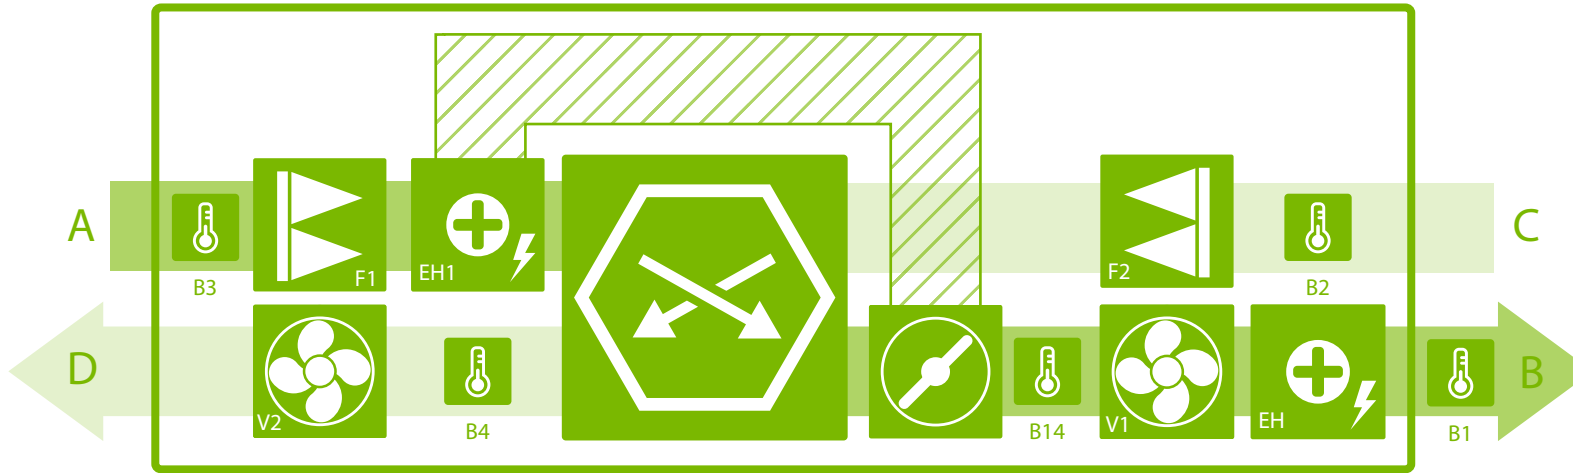

L1

APŽIŪROS PUSĖ
INSPECTION SIDE
СТОРОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

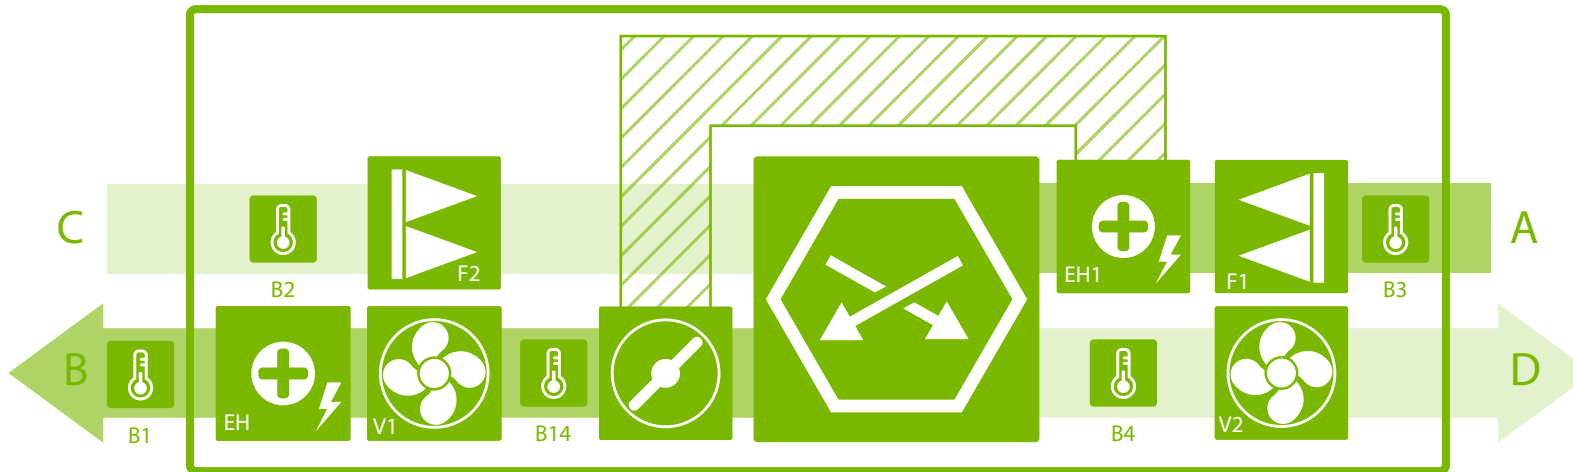

- A** Iš lauko imamas oras / Outdoor intake / Наружный воздух
- B** Tiekiamas oras / Supply air / Приточный воздух
- C** Iš patalpų šalinamas oras / Indoor extract air / Вытяжной воздух с помещения
- D** Išmetamas oras / Exhaust air / Удаляемый воздух
-  Prieššrovinis rekuperatorius / Counterflow heatexchanger / Противоточный рекуператор
-  Tiekiamo oro temperatūros jutiklis / Supply temperature sensor / Датчик приточной температуры
B1
-  Šalinamo oro temperatūros jutiklis / Extract temperature sensor / Датчик вытяжной температуры
B2
-  Lauko oro temperatūros jutiklis / Outdoor temperature sensor / Датчик наружной температуры
B3
-  Išmetamo oro temperatūros jutiklis / Exhaust temperature sensor / Датчик температуры удаляемого воздуха
B4
-  Temperatūros jutiklis po rekuperatoriaus / Temperature sensor after exchanger / Датчик температуры после рекуператора
B14
-  Oro apylankos sklendė / Air by-pass damper / Заслонка обходного воздуха
-  Tiekiamo oro ventiliatorius / Supply air fan / Вентилятор приточного воздуха
V1
-  Šalinamo oro ventiliatorius / Extract air fan / Вентилятор вытяжного воздуха
V2
-  Pirminis elektrinis šildytuvas / Electrical preheater / Электрический преднагреватель
EH1
-  Elektrinis šildytuvas / Electrical heater / Электрический нагреватель
EH
-  Lauko oro filtras / Outdoor air filter / Фильтр наружного воздуха
F1
-  Patalpos oro filtras / Extract air filter / Фильтр вытяжного воздуха
F2